


低温204室

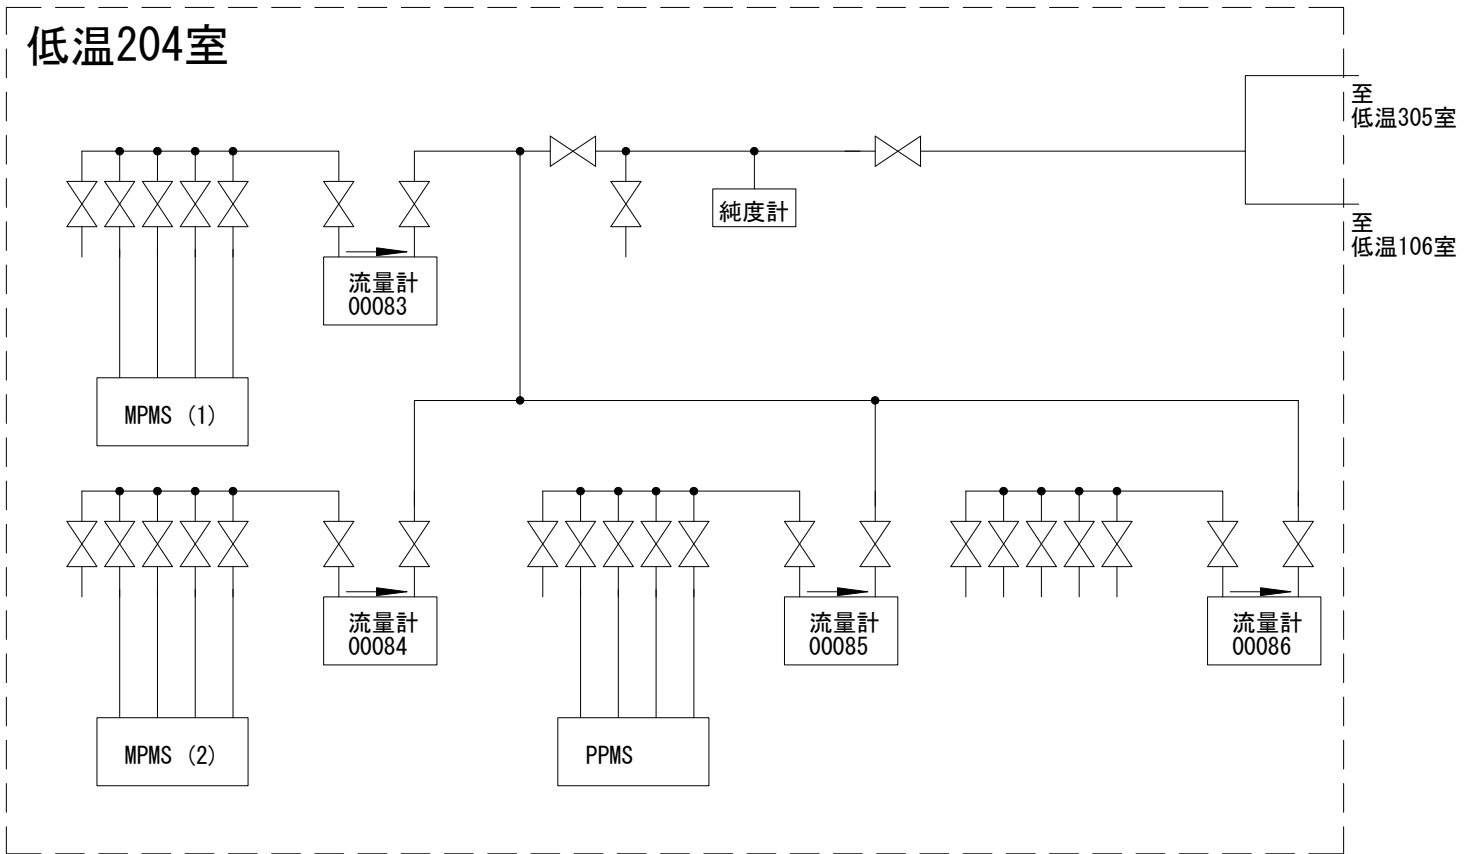

* フロー図には実際の配管寸法等を反映する必要はありません。

凡例

—|<|>|— バルブ